



241121341738

检测报告



报告编号 A224044601810102C02

第 1 页 共 5 页

报告抬头公司名称 上海迭登阀门有限公司
地 址 上海市金山区建定路 205 号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 限位开关
型号 VT-210
样品接收状态 正常
样品接收日期 2024.07.25
样品检测日期 2024.07.25-2024.08.02

检测要求

序号	测试项目
1	外壳防护等级(IP6X)

检测结果：请参见后续页面。

批 准

日 期 2024.08.02



No. R845928997
杭州市滨江区楚天路 266 号中晟产业园 5 号楼 1 楼

检测报告


报告编号A224044601810102C02

第 2 页 共 5 页

测试样品

样品编号	样品名称	样品型号	样品数量
A2240446018101002	限位开关	VT-210	1pc

样品图片

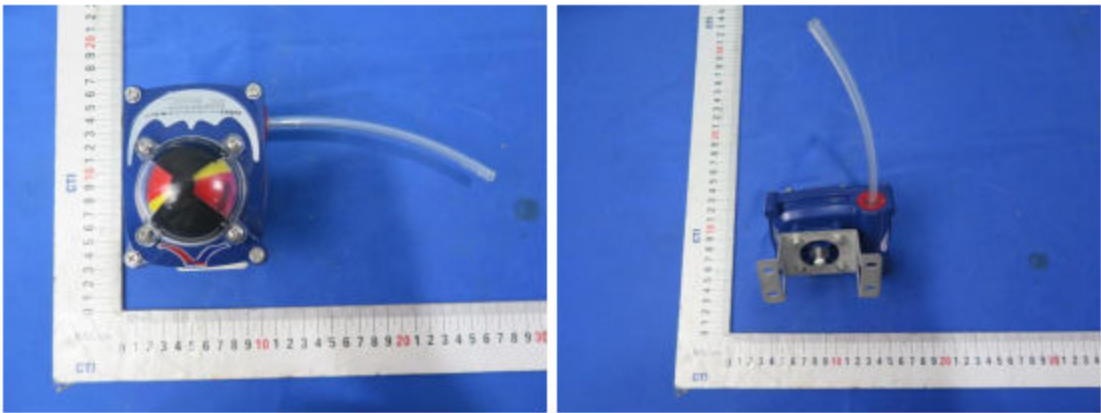

A2240446018101002

检测报告

报告编号 A224044601810102C02第 3 页 共 5 页

测试项目：外壳防护等级(IP6X)

1. 测试设备

设备名称	型 号
防尘等级试验机	KXT1400

2. 环境条件

温度：（15~35）℃； 湿度：（25~75）%RH

3. 测试标准:GB/T 4208-2017

4. 测试条件

用直径为 1mm 的测试探针，施加 1N 的力探刺样品缝隙部分；
把样品处于加负压状态(抽气速率小于每小时 40 倍外壳容积;壳内压力与大气压压差：
≤2kPa)。

样品置于含 2kg/m3 滑石粉的沙尘试验箱中
连续测试 8 小时

5. 测试结果

样品编号	测试结果
A2240446018101002	测试后，样品未见明显的灰尘沉积，IP6X 通过。

检测报告

报告编号 A224044601810102C02

第 4 页 共 5 页

测试图片



有限公司

检测报告

报告编号 A224044601810102C02

第 5 页 共 5 页

测试后样品图片



A2240446018101002

声明:

- 1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
- 2.报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供,申请者应对其真实性负责,CTI 未核实其真实性;
- 3.本报告检测结果仅对受测样品负责;
- 4.未经 CTI 书面同意,不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***